

# 火災



湯の山温泉の宿泊施設から出火したとの想定で消防訓練を実施しました。高さのある建物であるためはしご車が出場し、要救助者を救出しました。

防災週間に伴う特別消防訓練

平成25年9月5日 於:オテル・ド・マロニエ湯の山温泉

# 火災

平成25年中は、22件の火災が発生し、これら全火災での損害額は57,437千円でした。

火災件数は、前年に比べて5件増加しました。建物火災の件数が13件で半数以上を占めているのが特徴です。


## 火災発生状況

区 分		年 別				
		平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年
全 国	火 災 件 数	51,139	46,620	50,006	44,189	
	出 火 率	4.0	3.7	3.9	3.5	
	1件当り損害額(千円)	1,821	2,183	2,256	2,030	
三 重 県	火 災 件 数	863	771	847	714	
	出 火 率	4.6	4.2	4.6	3.9	
	1件当り損害額(千円)	1,644	1,692	2,041	2,334	
菰野町	火 災 件 数	16	15	9	17	22
	出 火 率	4.0	3.7	2.2	4.1	5.3
	1件当り損害額(千円)	716	514	322	1,278	2,601

※出火率=出火件数/人口×10,000

※菰野町人口 41,481人(平成25年12月31日現在)


## 過去5年間の火災発生状況

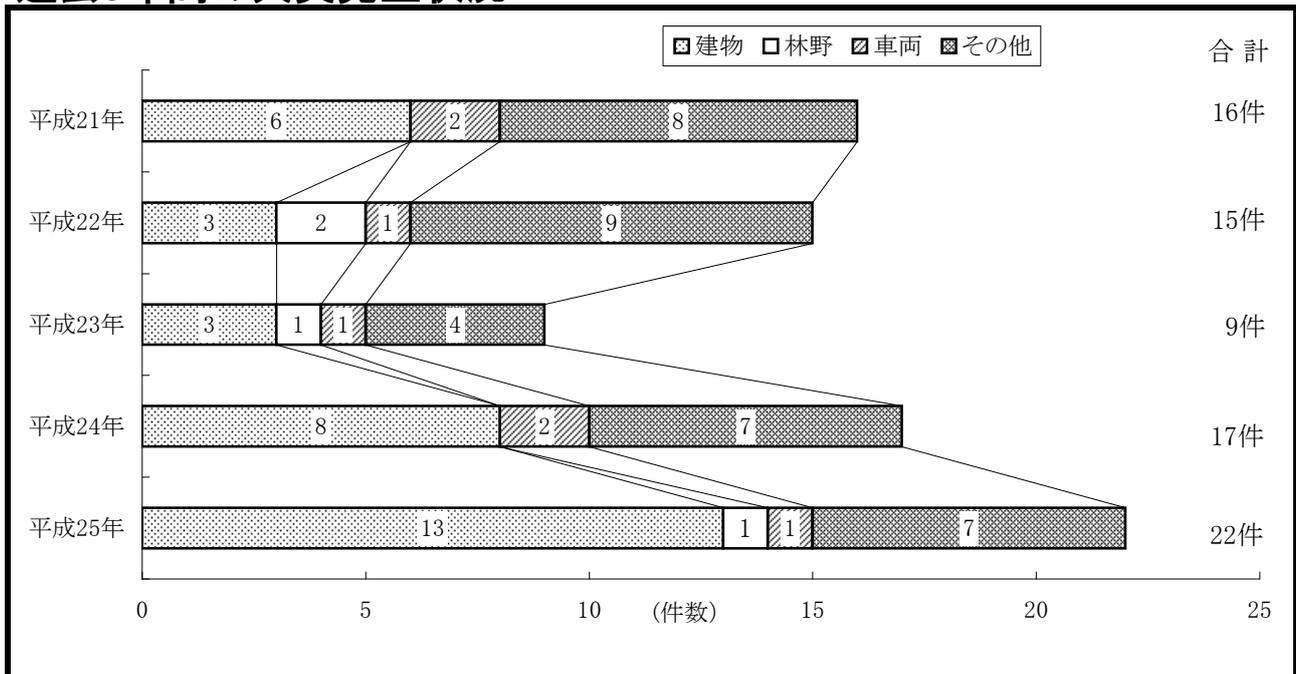

## 地区別火災発生状況


区分 地区	火災 件数	火災種別				建物 焼損面積 (m <sup>2</sup> )	林野 焼損面積 (a)	焼損棟数					り 災世帯 数	損害額 (千円)	死傷者	
		建物 火災	林野 火災	車両 火災	その他 火災			全 焼	半 焼	部 分 焼	ぼ や	合 計			死 者	負 傷 者
菰野	9	6		1	2							0	20	41,290		
鵜川原	3	2			1						1	1		1,108		1
竹永	2	2				222		1			1	2	1	14,712		2
朝上	6	2	1		3	2	7				2	2	1	113		
千種	2	1			1	2				1		1		214		3
合計	22	13	1	1	7	226	7	1		1	4	6	22	57,437		6

## 月別火災発生状況

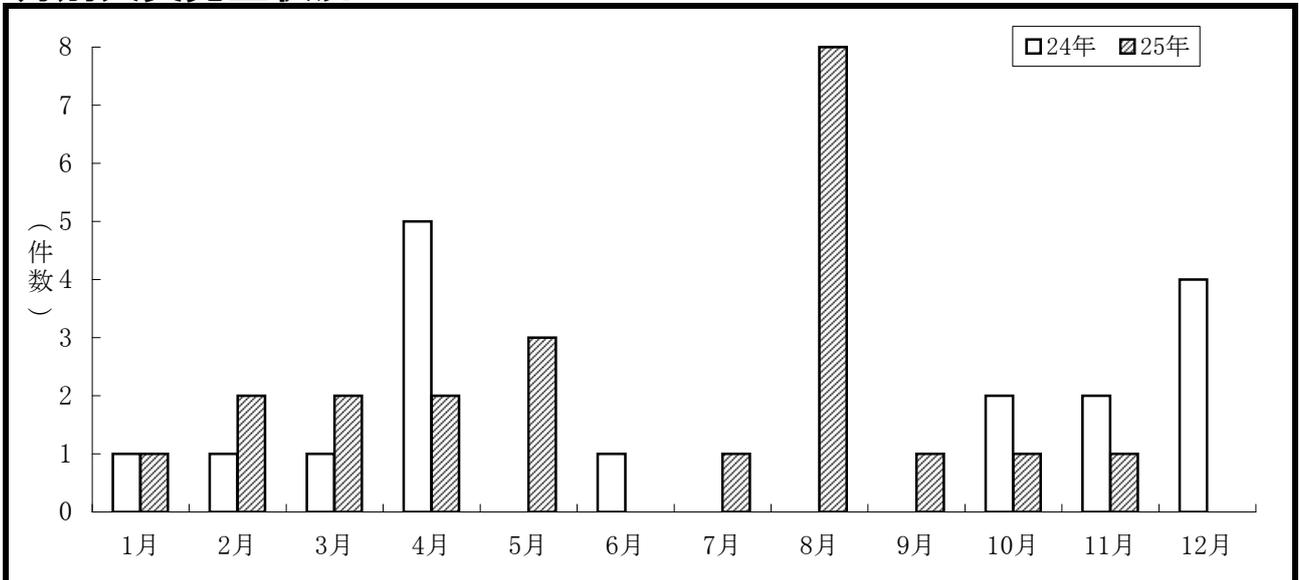


## 曜日別火災発生状況

※ 25年中は発生日不明8件

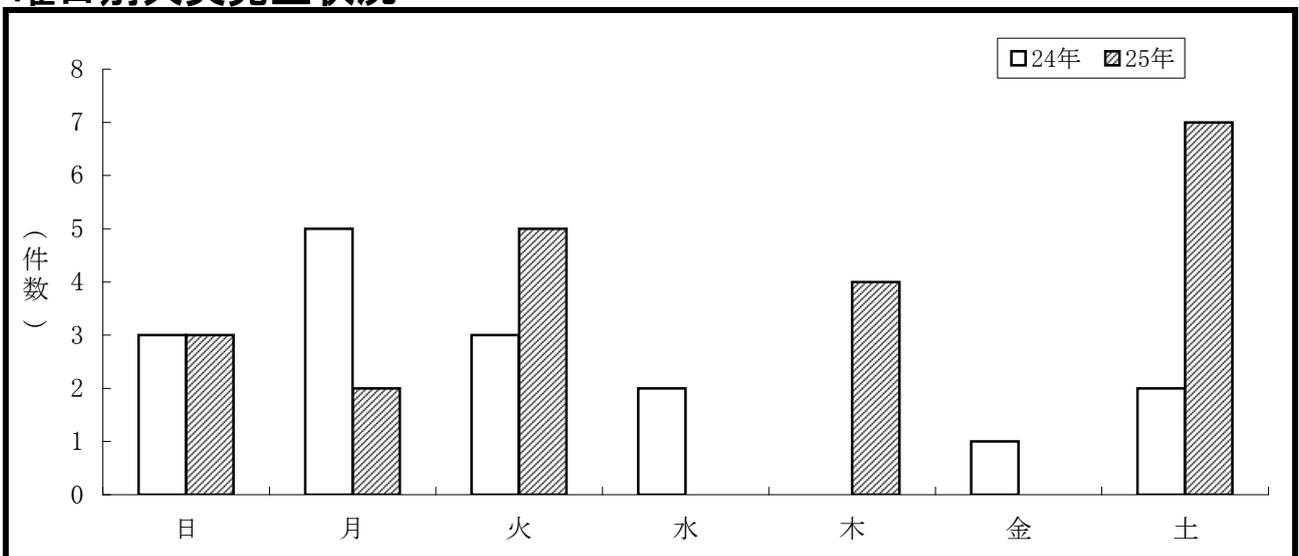

## 時間別火災発生状況

※ 25年中は発生時刻不明2件

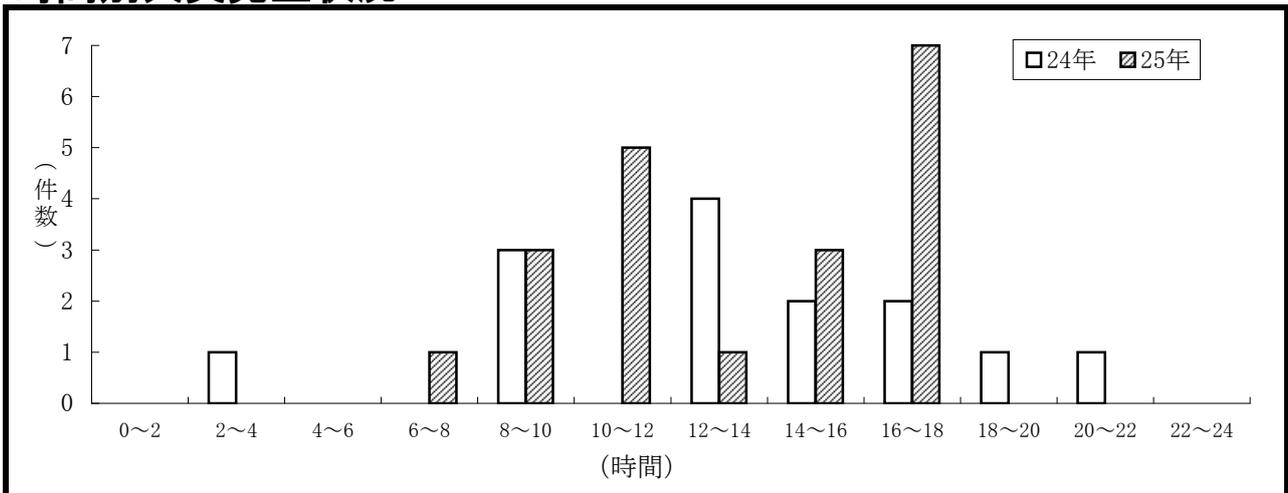

## 火災出場状況

区分 \ 種別	火 災					火 災 以 外				管外
	建 物	林 野	車 両	その他	計	警 戒	誤 報 誤 認 虚 報	その他	計	
署 単 独 出 場	4			1	5	23			23	2
1 次 出 場			1	5	6		1		1	
2 次 出 場	7	1			8	1			1	
3 次 出 場										
事 後 聞 知	2			1	3					
出 場 件 数	13	1	1	7	22	24	1		25	2

## 出場区分詳細

出場区分	消防本部・消防署出場車両	消防団出場車両
署 単 独 出 場	タンク車・ポンプ車・指揮車 1~3車両	
1 次 出 場	タンク車・ポンプ車・指揮車・(救急車) 2~4車両	地元分団及び本部分団 1~4車両
2 次 出 場	タンク車・ポンプ車・指揮車・(はしご車)・(救急車)・(救助工作車) 2~6車両	地元分団及び応援分団 4~7車両
3 次 出 場	タンク車・ポンプ車・指揮車・(はしご車)・(救急車)・(救助工作車) 2~6車両	全分団 12車両
事 後 聞 知	タンク車・指揮車 1~2車両	

※ 報知電話 = 119番(携帯電話等含む)  
 加入電話 = 一般加入電話  
 事後聞知 = 鎮火後に覚知したもの

## 火災発生状況及び出火原因状況

番号	火災種別	出火日時	出火場所	※覚知別	天候	風向	風速 (m/s)	気温 (℃)
1	建物	1月21日 16時45分	鶴川原(川北)	報知電話	曇	無風	0	8
2	建物	2月 日 日時不明	菰野(菰野)	加入電話	不明	不明	不明	不明
3	その他	2月5日 8時00分	菰野(菰野)	報知電話	晴	北西	8	5
4	林野	3月7日 14時30分	朝上(田口新田)	報知電話	晴	東南東	2	15
5	建物	3月16日 17時40分	竹永(竹成)	報知電話	晴	東南東	2	12
6	建物	4月20日 11時25分	朝上(杉谷)	報知電話	晴	南南東	3	14
7	建物	4月28日 9時40分	竹永(竹成)	加入電話	晴	北西	9	16
8	車両	5月2日 17時45分	菰野(菰野)	加入電話	晴	北西	8	11
9	その他	5月4日 14時15分	菰野(菰野)	加入電話	晴	北西	5	20
10	建物	5月26日 11時00分	菰野(菰野)	報知電話	晴	南東	2	23
11	建物	7月9日 10時00分	菰野(菰野)	報知電話	晴	東南東	1	33

	湿度	出 火 原 因 等			被 害 状 況
	(%)	発 火 源	経 過	着 火 物	
	57	ライター	考え違いにより 使用を誤る	ブタンガス	爆発により建物側壁等破損 負傷者1名発生
	不明	不明	不明	不明	屋外に置かれていたポリバケツ、植木等を焼 損
	52	アセチレンガス 溶接機・溶断器	火花が飛ぶ	おが屑	解体中のおが屑収集用サイロ内のおが屑を焼 損
	49	たき火の火の粉	火の粉が散り 遠くへ飛火する	落葉	林野（杉林）7a 焼損
	50	石油ストーブ	可燃物が動いて 火源に触れる	第一石油類	木造3階建て建物を全焼 車両1台を焼損 負傷者2名発生
	38	不明	不明	その他	工場内の収容物（トン袋）を焼損
	41	アセチレンガス 溶接機・溶断器	火花が飛ぶ	屑類	工場内の機械及びダクトを焼損
	49	不明	不明	その他	普通乗用車1台を全焼
	32	不明	放火の疑い	枯草	ダム内法面の枯草を焼損
	61	不明	不明	その他	火元建物及び隣接建物2棟を全焼 隣接建物6棟を部分焼及びぼや 車両4台の一部を焼損
	53	たばこ	残り火の 処置が不十分	その他	アパート室内を部分焼


※ 報知電話 = 119番(携帯電話等含む)  
 加入電話 = 一般加入電話  
 事後聞知 = 鎮火後に覚知したもの

## 火災発生状況及び出火原因状況

番号	火災種別	出火日時	出火場所	※覚知別	天候	風向	風速 (m/s)	気温 (℃)
12	建物	8月6日 10時30分	鶴川原(大強原)	加入電話	曇	東	2	26
13	その他	8月13日 7時00分	千種(千草)	その他	晴	東	2	27
14	その他	8月15日 15時45分	朝上(田光)	加入電話	晴	南南東	3	32
15	建物	8月17日 時刻不明	千種(千草)	報知電話	晴	無風	0	26
16	建物	8月17日 16時50分	菰野(神森)	報知電話	晴	南南東	3	30
17	その他	8月18日 16時20分	鶴川原(川北)	報知電話	晴	南南東	3	31
18	その他	8月20日 9時10分	朝上(小島)	報知電話	晴	東	2	30
19	建物	8月31日 1時30分	菰野(菰野)	事後聞知	曇	南西	1	24
20	建物	9月9日 16時05分	朝上(杉谷)	報知電話	晴	南南東	3	27
21	その他	10月3日 10時20分	朝上(田光)	報知電話	曇	北西	6	25
22	建物	11月9日 17時15分	菰野(宿野)	報知電話	曇	西南西	1	15

	湿度	出火原因等			被害状況
	(%)	発火源	経過	着火物	
	92	その他の電気装置	半断線により発熱する	その他	電気分電盤の装置一部を焼損
	69	ガスこんろ	使用方法が不良	ブタンガス	屋外用のイス3脚を焼損 負傷者3名発生
	57	枯草焼き	火の粉が散り遠くへ飛火する	枯草	道路法面の枯草
	92	ソケット	金属の接触部が過熱する	その他	事務所の内壁及び収容物を焼損
	62	たばこ	残り火の処置が不十分	その他	アパート室内の一部及び収容物を焼損
	56	枯草焼き	火の粉が散り遠くへ飛火する	枯草	空地の枯草
	67	枯草焼き	火の粉が散り遠くへ飛火する	枯草	空地の枯草
	93	不明	放火の疑い	紙製品	屋外トイレの収容物を焼損
	53	その他の高温の個体	高温物が触れる	合成樹脂と成形品	住宅の内壁及び収容物を焼損
	58	枯草焼き	火の粉が散り遠くへ飛火する	枯草	田及び畦の枯草を焼損
	76	ガスこんろ	放置する・忘れる	動植物油類	住宅内レンジフード及び天ぷら鍋を焼損

# 絵で見る火災原因(22件)

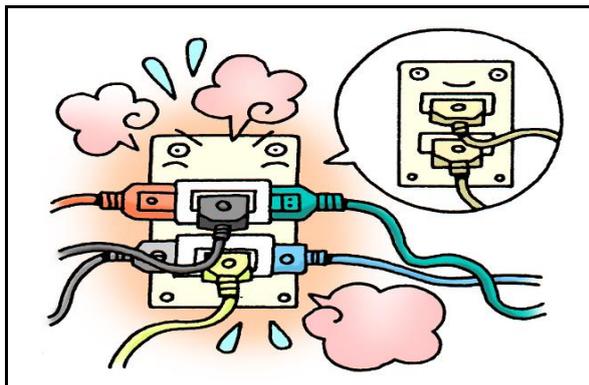


電気 2件



ガスコンロ 2件



枯草焼き 4件

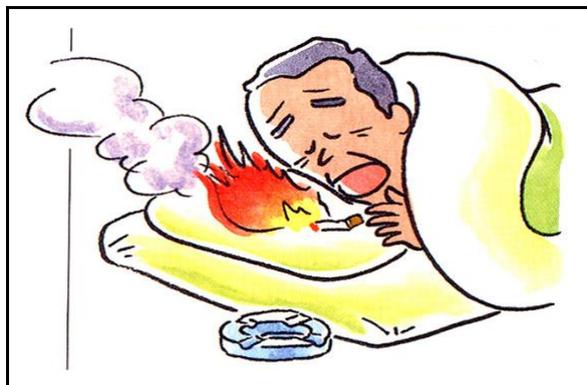

たばこ 2件



不明 6件



その他 6件