

火災



2019年の4月にはパリのノートルダム大聖堂で、10月には沖縄県の首里城で火災が発生し、世界遺産にも登録されている貴重な建造物等に甚大な被害を及ぼしました。当消防本部では、先人から引き継がれて来た文化財を火災、震災その他の災害から守るとともに、文化財愛護思想の高揚を図る目的で、毎年1月に文化財防火デーに伴う特別消防訓練を行っています。

文化財防火デーに伴う特別消防訓練
平成31年1月23日
於：井出神社

火 災

令和元年中は8件の火災が発生し、これら全火災での損害額は15,112千円でした。

火災件数は、前年に比べて5件減少しました。特に建物火災以外の火災が減少しています。なお、負傷者の発生はありませんでした。


火災発生状況

区 分		年 別	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年
全 国	火 災 件 数		39,111	36,831	39,373	37,981	
	出 火 率		3.1	2.9	3.1	3	
	1 件 当 り 損 害 額 (千 円)		2,110	2,043	2,269	2,228	
三 重 県	火 災 件 数		604	654	634	738	
	出 火 率		3.2	3.5	3.4	4	
	1 件 当 り 損 害 額 (千 円)		2,901	1,981	1,384	1,954	
菰野町	火 災 件 数		12	14	20	13	8
	出 火 率		2.9	3.4	4.8	3.1	1.9
	1 件 当 り 損 害 額 (千 円)		2,624	1,888	1,300	156	1,889

※出火率＝人口1万人あたりの出火件数

菰野町人口 41,697人(令和元年12月31日現在)


過去5年間の火災発生状況

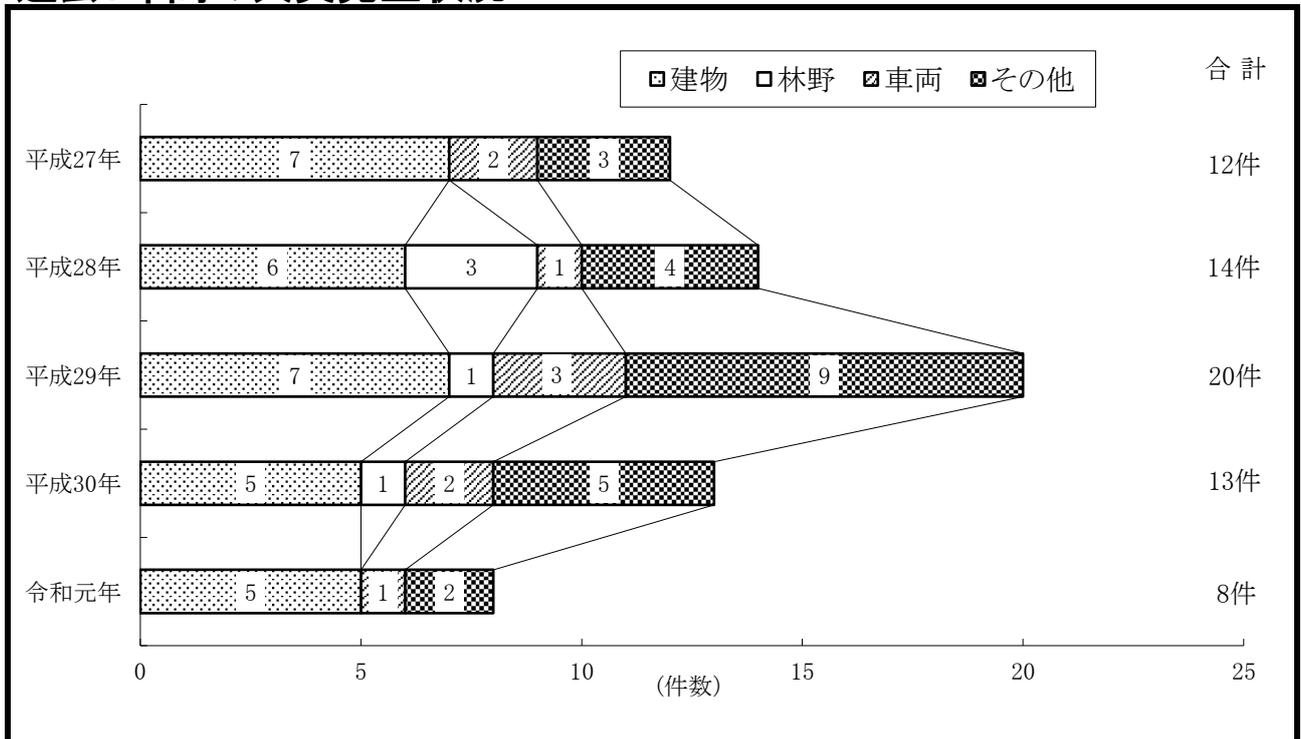


地区別火災発生状況

区分 地区	火災 件数	火災種別				建物 焼損面積 (㎡)	林野 焼損面積 (a)	焼損棟数					り災世帯数	損害額 (千円)	死傷者	
		建物 火災	林野 火災	車両 火災	その他 火災			全 焼	半 焼	部分 焼	ぼ や	合 計			死 者	負 傷者
菰野	4	3		1		52			2	1	3	2	13,870			
鶴川原																
竹永	1	1				8			1		1	1	701			
朝上	1			1												
千種	2	1		1		38		1			1		541			
合計	8	5		1	2	98		1	3	1	5		15,112			


月別火災発生状況

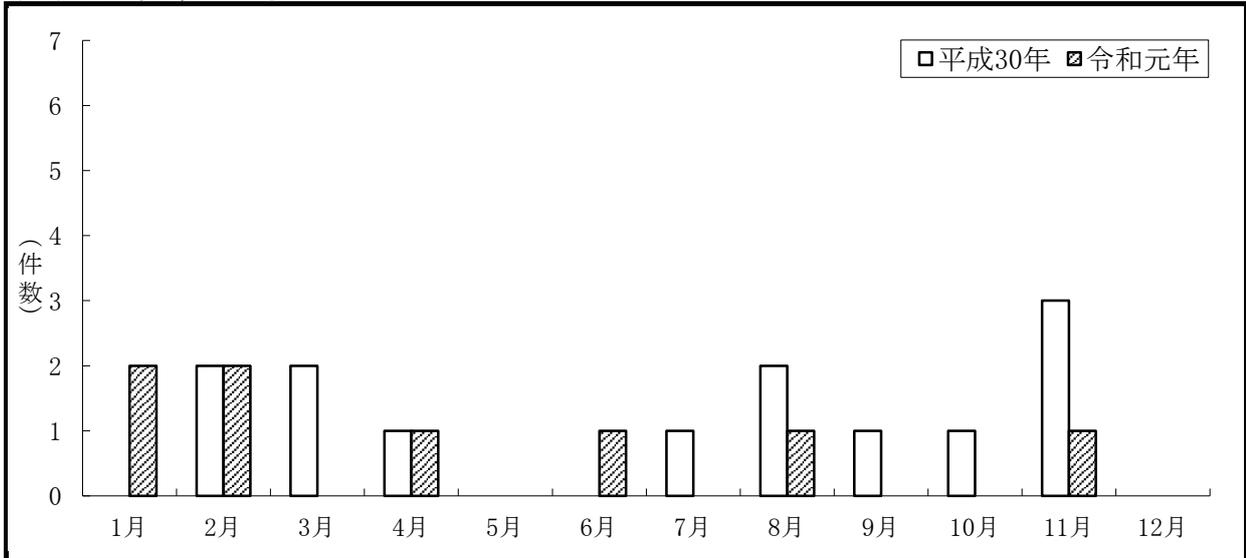

曜日別火災発生状況

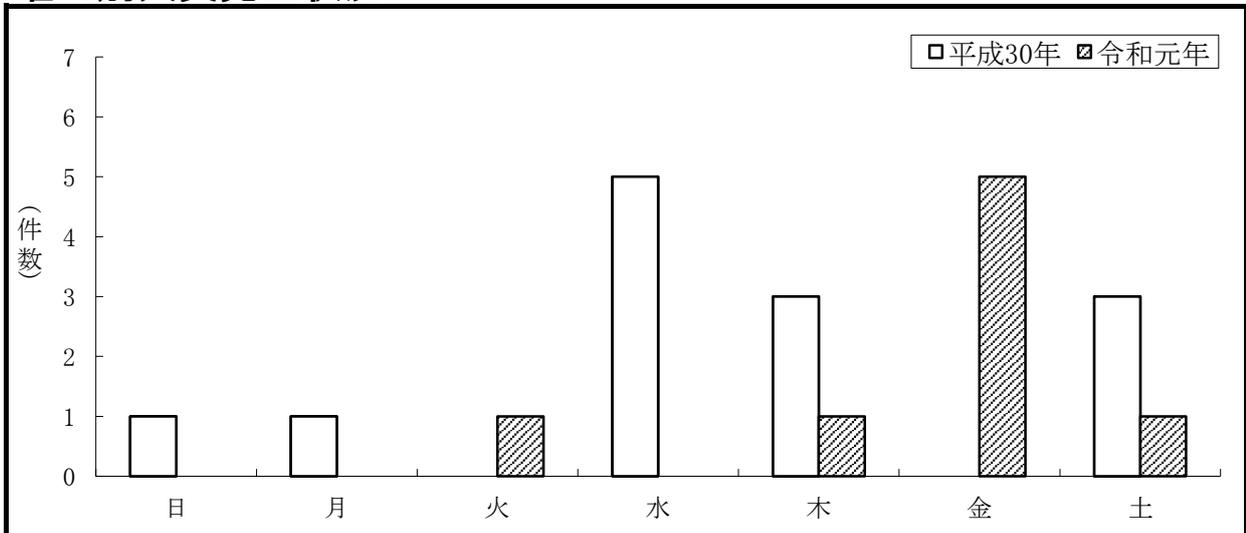

時間別火災発生状況

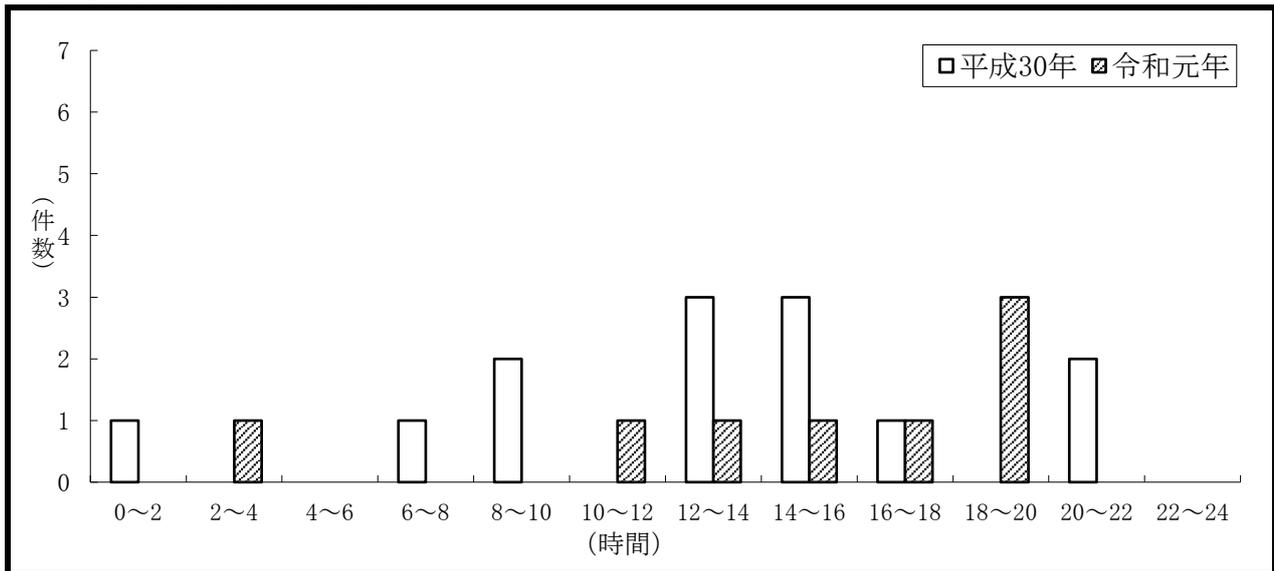

火災出動状況

種別 区分	火 災					非 火 災				管外
	建 物	林 野	車 両	その他	計	警 戒	誤 報 誤 認 虚 報	その他	計	
署単独出動						49	3		52	
第1出動	5		1	2	8					1
第2出動										
第3出動										
事後聞知										
合 計	5		1	2	8	49	3		52	1

火災出動区分詳細

火災種別	出動区分	消防本部・消防署出動車両	消防団出動車両
建物・航空機 危険物施設	第1出動	タンク車・ポンプ車・指揮車 3車両	地元・近隣・本部分団 4~5車両
	第2出動	タンク車・ポンプ車・指揮車 3車両	全分団 11車両
林野	第1出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・指揮車 4車両	地元・近隣・本部分団 4~5車両
	第2出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・指揮車 4車両	全分団 11車両
車両 特殊車両 危険物車両	第1出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・指揮車 4車両	地元・本部分団 2~3車両
	第2出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・指揮車 4車両	地元・近隣・本部分団 4~5車両
	第3出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・指揮車 4車両	全分団 11車両
枯草・その他	第1出動	タンク車・ポンプ車・指揮車 3車両	地元・本部分団 2~3車両
	第2出動	タンク車・ポンプ車・指揮車 3車両	地元・近隣・本部分団 4~5車両
	第3出動	タンク車・ポンプ車・指揮車 3車両	全分団 11車両
中高層	第1出動	タンク車・ポンプ車・はしご車・指揮車 4車両	地元・近隣・本部分団 4~5車両
	第2出動	タンク車・ポンプ車・はしご車・指揮車 4車両	全分団 11車両
トンネル (高速道路)	第1出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・救助工作車・指揮車 5車両	
	第2出動	タンク車・ポンプ車・水槽車・救助工作車・指揮車 5車両	
事後聞知		タンク車・指揮車 1~2車両	

※高速道路内の火災は原則として消防団は出動しない。

火災発生状況及び出火原因状況


番号	火災種別	出火日時	出火地区 (区)	※覚知別	天候	風向	風速 (m/s)	気温 (℃)	
1	車両	1月3日(木) 3時45分	菰野 (菰野第二区)	報知電話	晴	北東	2	4	
2	建物	1月25日(金) 18時25分	千種 (千草)	報知電話	晴	北西	1	5	
3	建物	2月1日(金) 16時40分	菰野 (菰野第二区)	報知電話	晴	北北東	3	4	
4	その他 枯草	2月22日(金) 14時45分	千種 (千草)	報知電話	晴	北東	1	13	
5	建物	4月26日(金) 10時35分	菰野 (福村)	報知電話	晴	北北東	4	18	
6	建物	6月14日(金) 19時5分	竹永 (竹成)	報知電話	曇	南南東	4	20	
7	建物	8月6日(火) 18時20分	菰野 (菰野第三区)	報知電話	晴	南東	3	29	
8	その他 枯草	11月9日(土) 14時00分	朝上 (田光)	報知電話	晴	西北西	5.3	19	

※ 報知電話 = 119番 (携帯電話等含む)

加入電話 = 一般加入電話

	湿度 (%)	出 火 原 因 等			被 害 状 況
		発 火 源	経 過	着 火 物	
	68	その他の油を燃料とする移動可能な道具	不明	その他	車両一台及び隣接する建物の一部を焼損
	66	不明	不明	不明	木造平屋建て建物及び収容物を焼損（全焼）
	57	ガスこんろ	過熱する	動植物油類	鉄骨2階建て建物の2階の一室を焼損（ぼや）
	46	石油バーナー	火の粉が散る遠くへ飛び火する	立ち枯れした枯草を焼損	休耕田の枯草を焼損
	75	不明	不明	その他	鉄骨平屋建て建物及び収容物を焼損（部分焼）
	89	ロースター	火源が動いて接触する	その他（油かす）	木造二階建て建物及び収容物を焼損（部分焼）
	85	テーブルタップ	電源が短絡する	繊維製品	木造二階建て建物及び収容物を焼損（部分焼）
	34	枯草焼き	火源が動いて接触する	その他（牧草）	牧草を焼損

絵で見る火災原因（8件）

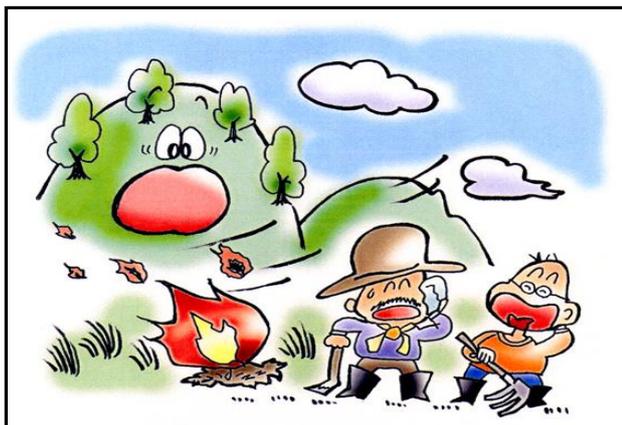

枯草焼き 2件




車両積載機材 1件



ロースター 1件



ガスコンロ 1件

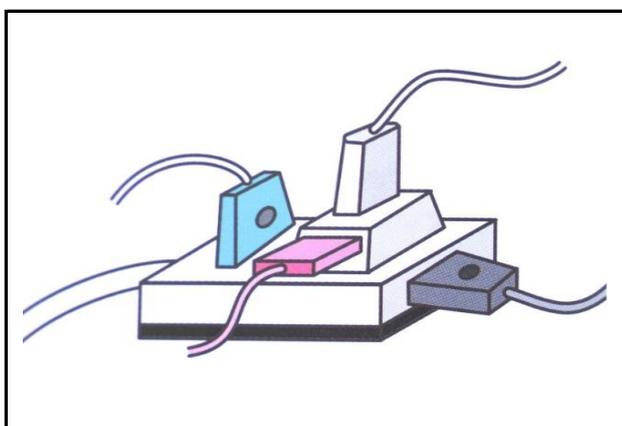

電気器具 1件



不明 2件