

火災



福祉施設で火災が発生した際に、迅速な活動ができるよう春の特別消防訓練を実施しました。利用者の安全確保を最優先に施設職員による初期消火、避難誘導、通報手順などを重点的に確認しました。

春の火災予防運動に伴う特別消防訓練
令和6年2月27日
於：救護施設 菰野千草園

火災

令和6年中は11件の火災が発生し、これら全火災での損害額は1,549千円でした。

火災件数は前年に比べて4件減少しています。特に建物火災の発生がなく、火災による損害額も例年に比べて低くなっています。


火災事案発生状況

区 分		年 別				
		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
全 国	火 災 件 数	34,691	35,222	36,314	38,672	
	出 火 率	2.7	2.8	2.9	3.1	
	1件当り損害額(千円)	2,990	2,959	2,802	2,436	
三重県	火 災 件 数	615	621	617	690	
	出 火 率	3.4	3.5	3.5	3.9	
	1件当り損害額(千円)	2,387	2,214	2,740	1,985	
菰野町	火 災 件 数	10	14	13	15	11
	出 火 率	2.4	3.4	3.2	3.6	2.7
	1件当り損害額(千円)	3,531	566	1,576	499	141

※出火率＝人口1万人あたりの出火件数

菰野町人口 40,758人(令和6年12月31日現在)


過去5年間の火災事案発生状況

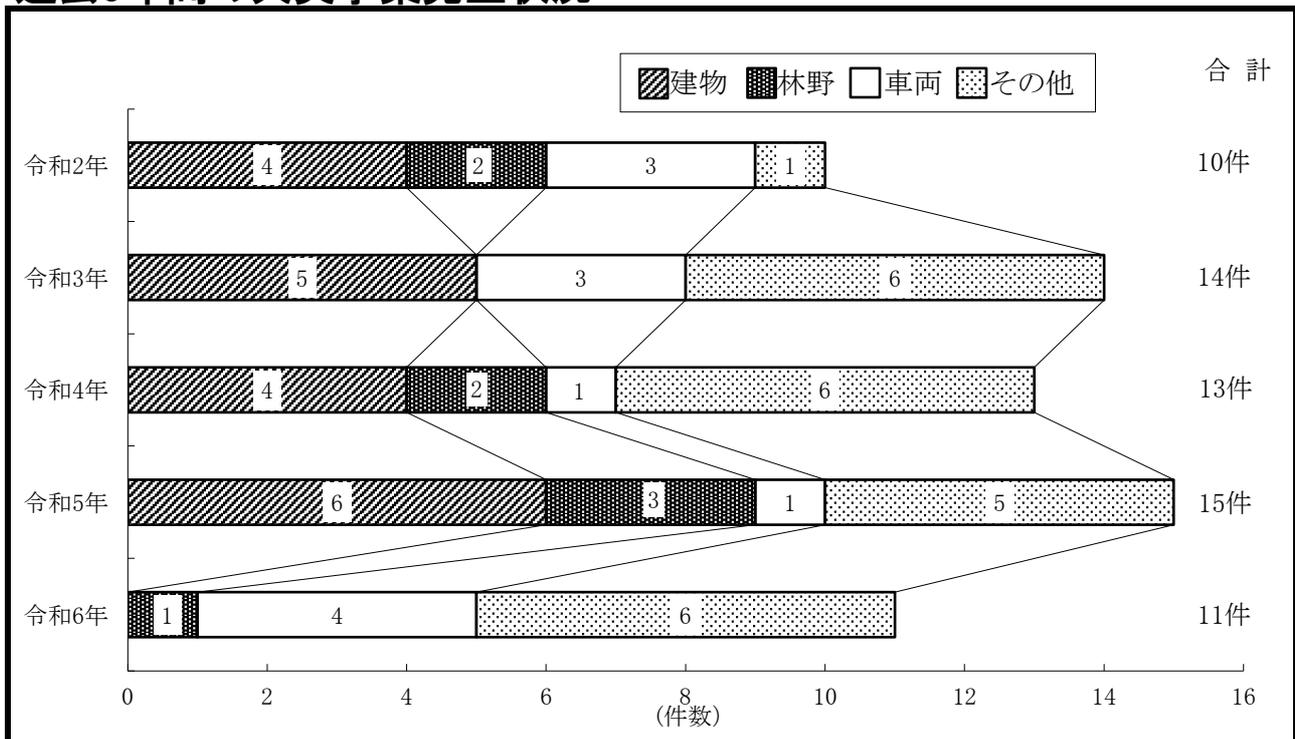


地区別火災発生状況

区分 地区	火災 件数	火災種別				建物 焼損面積 (㎡)	林野 焼損面積 (a)	焼損棟数					り災世帯数	損害額 (千円)	死傷者	
		建物 火災	林野 火災	車両 火災	その他 火災			全 焼	半 焼	部分 焼	ぼ や	合 計			死 者	負 傷者
菰野	4			2	2								632			
鶉川原	5			2	3								917			
竹永	1				1											
朝上	1		1				3									
千種																
合計	11		1	4	6		3						1,549			


月別火災発生状況

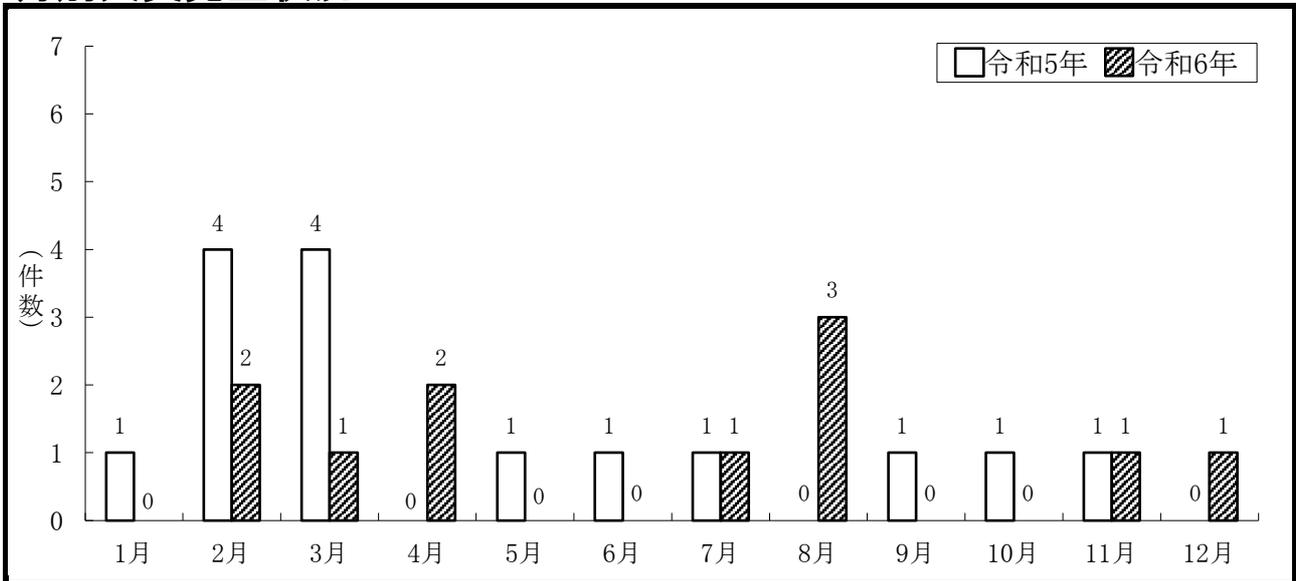

曜日別火災発生状況

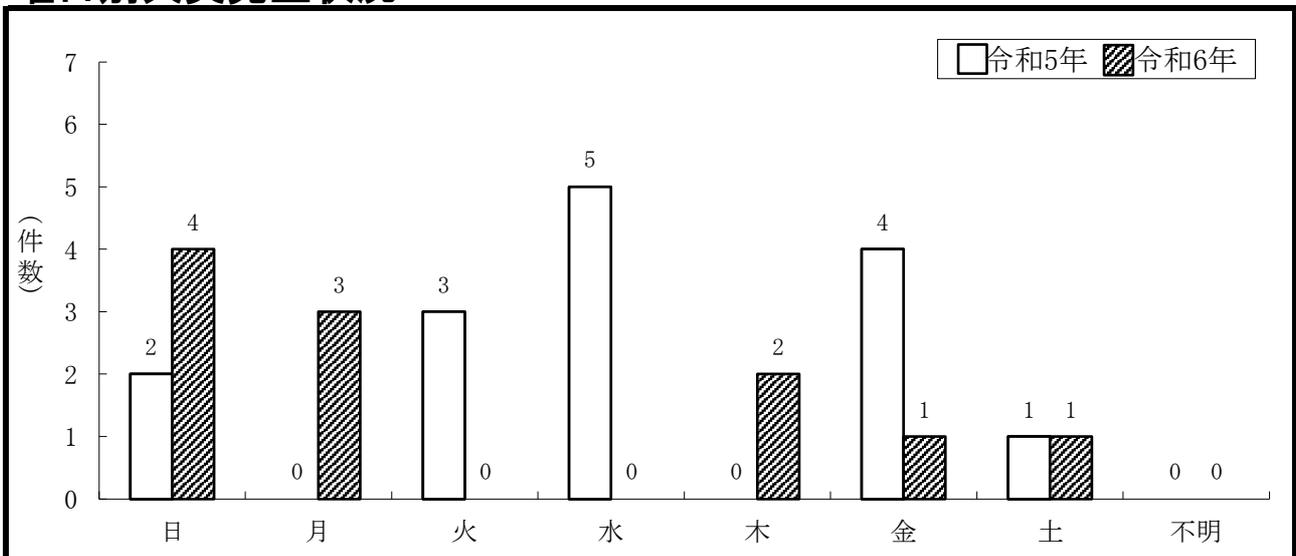

時間別火災発生状況

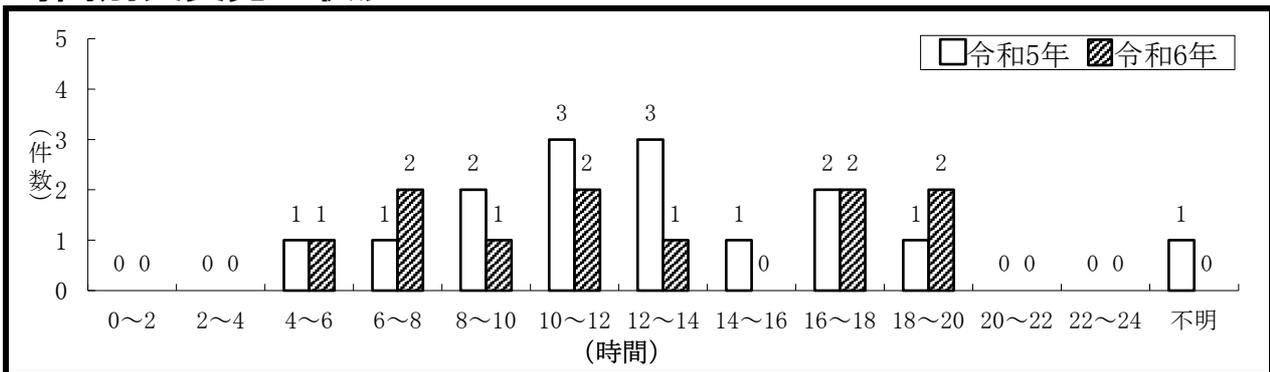

火災出動状況

種別 区分	火 災					非 火 災				管外
	建 物	林 野	車 両	その他	計	警 戒	誤 認 虚 報	その他	計	
署単独出動				2	2	29	1	1	31	
第1出動		1	3	4	8					
第2出動										
第3出動										
事後聞知			1		1					
合 計		1	4	6	11	29	1	1	31	

火災出動区分詳細


火災種別	出動区分	消防本部・消防署出動車両	消防団出動車両
建物 航空機 危険物施設	第1出動	タンク車 ポンプ車 指揮車 3車両	地元分団 近隣分団 本部分団 4~5車両
	第2出動	タンク車 ポンプ車 指揮車 3車両	全分団11車両
林野	第1出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 指揮車 4車両	地元分団 近隣分団 本部分団 4~5車両
	第2出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 指揮車 4車両	全分団11車両
車両 特殊車両 危険物車両	第1出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 指揮車 4車両	地元分団 本部分団 2~3車両
	第2出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 指揮車 4車両	地元分団 近隣分団 本部分団 4~5車両
	第3出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 指揮車 4車両	全分団11車両
枯草 その他	第1出動	タンク車 ポンプ車 指揮車 3車両	地元分団 本部分団 2~3車両
	第2出動	タンク車 ポンプ車 指揮車 3車両	地元分団 近隣分団 本部分団 4~5車両
	第3出動	タンク車 ポンプ車 指揮車 3車両	全分団11車両
中高層	第1出動	タンク車 ポンプ車 はしご車 指揮車 4車両	地元分団 近隣分団 本部分団 4~5車両
	第2出動	タンク車 ポンプ車 はしご車 指揮車 4車両	全分団11車両
トンネル (高速道路)	第1出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 救助工作車 指揮車 5車両	
	第2出動	タンク車 ポンプ車 水槽車 救助工作車 指揮車 5車両	
事後聞知		タンク車 指揮車 1~2車両	

※高速道路内の火災は原則として消防団は出動しない。


絵で見る火災原因（11件）



枯草・ゴミ焼き等 5件

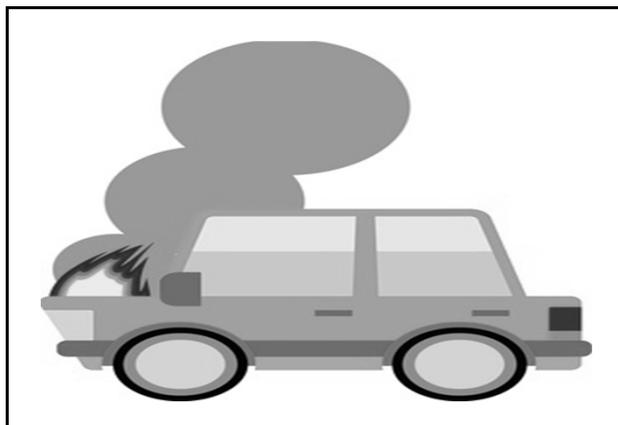

触媒熱・ブレーキ等 4件

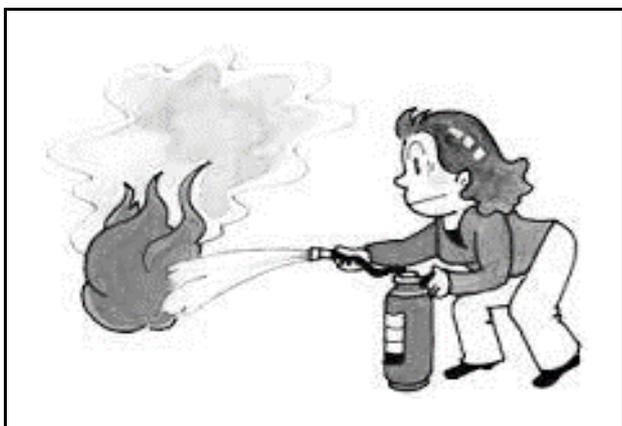

その他 2件



令和6年は建物火災が0件でした。昭和60年に消防署を開設してから、建物火災が1年間で発生しなかったことは、はじめてでした。

全国の主な出火原因(上位10位)

令和5年中

順位	出火原因（割合）	順位	出火原因（割合）
1	たばこ（9.0%）	6	火入れ（5.6%）
2	たき火（9.0%）	7	放火の疑い（4.2%）
3	こんろ（7.3%）	8	電灯電話等の配線（3.9%）
4	放火（6.5%）	9	配線器具（3.8%）
5	電気機器（5.7%）	10	ストーブ（2.6%）

令和6年版消防白書